

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение №5»

633456 Новосибирская область г. Тогучин ул. Островского д. 25 офис № 44
ИНН 5438319946 КПП 543801001
р/с 40702810009240000318
К/счет 30101810100000000850 Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск
БИК 045004850

В администрацию г. Тогучина

Исх. № 59 от 14 августа 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение объекта капитального строительства –
магазин

Объект строительства, планируемый к подключению: магазин.


Местонахождение: Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Дзержинского, 64б.

Кадастровый номер земельного участка: 54:24:010237:643.

Для подключения объекта к системе централизованного теплоснабжения необходимо:

1. Запроектировать строительство новой теплотрассы от ул. Дзержинского, 66 до ул. Дзержинского, 64б в трубах ППУ или в стальном защитном кожухе с усиливающимися полиэтиленовыми накладками (кольцами), диаметр согласно проекта. Точка подключения – тепловая камера напротив дома ул. Дзержинского, 66 на действующей теплотрассе.
2. В точке подключения установить шарово-запорную арматуру на подающем трубопроводе установить балансировочный клапан - диаметр согласно проекта.
3. При проходе через стены здания предусмотреть узлы герметизации.
4. Параметры теплоносителя в точке подключения принять
P1/P2 6/5 кгс/кв.см.
T1/T2 60/54 градусов.
5. Подключение к инженерной инфраструктуре предприятия произвести в присутствии представителя теплоснабжающей организации.
6. Подключение произвести с составлением акта по подключению к сетям центрального теплоснабжения.
7. После окончания работ в 3-х дневный срок заключить в производственном отделе АО «ЖКХ г. Тогучина» (ук) договор на потребление тепловой энергии.
8. Исходные параметры:
 - температура в подающем трубопроводе 60 С;
 - температура в обратном трубопроводе 54 С;
 - давление подающем трубопроводе 6,0 кгс/см²;
 - давление в обратном трубопроводе 5,0 кгс/см²
 - тепловые нагрузки: данные из проекта.

Директор

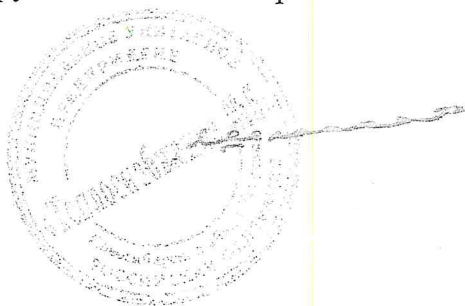

Шлыков В.Н.